

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Zestaw wodomierzowy:


1. Zawór odcinający DN40
2. Wodomierz DN25
3. Filtrowy DN40
4. Zawór antyskażeniowy DN40
5. Zawór grzybkowy z odwodnieniem DN40

LEGENDA:

- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- Projektowana instalacja zimnej wody użytkowej
- Projektowana instalacja cyrkulacji
- 40x3,5 Projektowana średnica przewodów
- W1 Pion instalacji wodociągowej

<div>  <div> jedenosc projektowa: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com </div> </div>	
nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR” Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI	
inwestor: GMINA LEŁÓW ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21	
projektant: mgr inż. Ewelina Chłęd nr upr. SLK/6257/PWBS/16	
sprawdzający: mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12	
nazwa rysunku:	
data: III 2017	skala: 1:100
nr rysunku: 1	strona: 21

Rzut piwnicy - instalacja wodociągowa

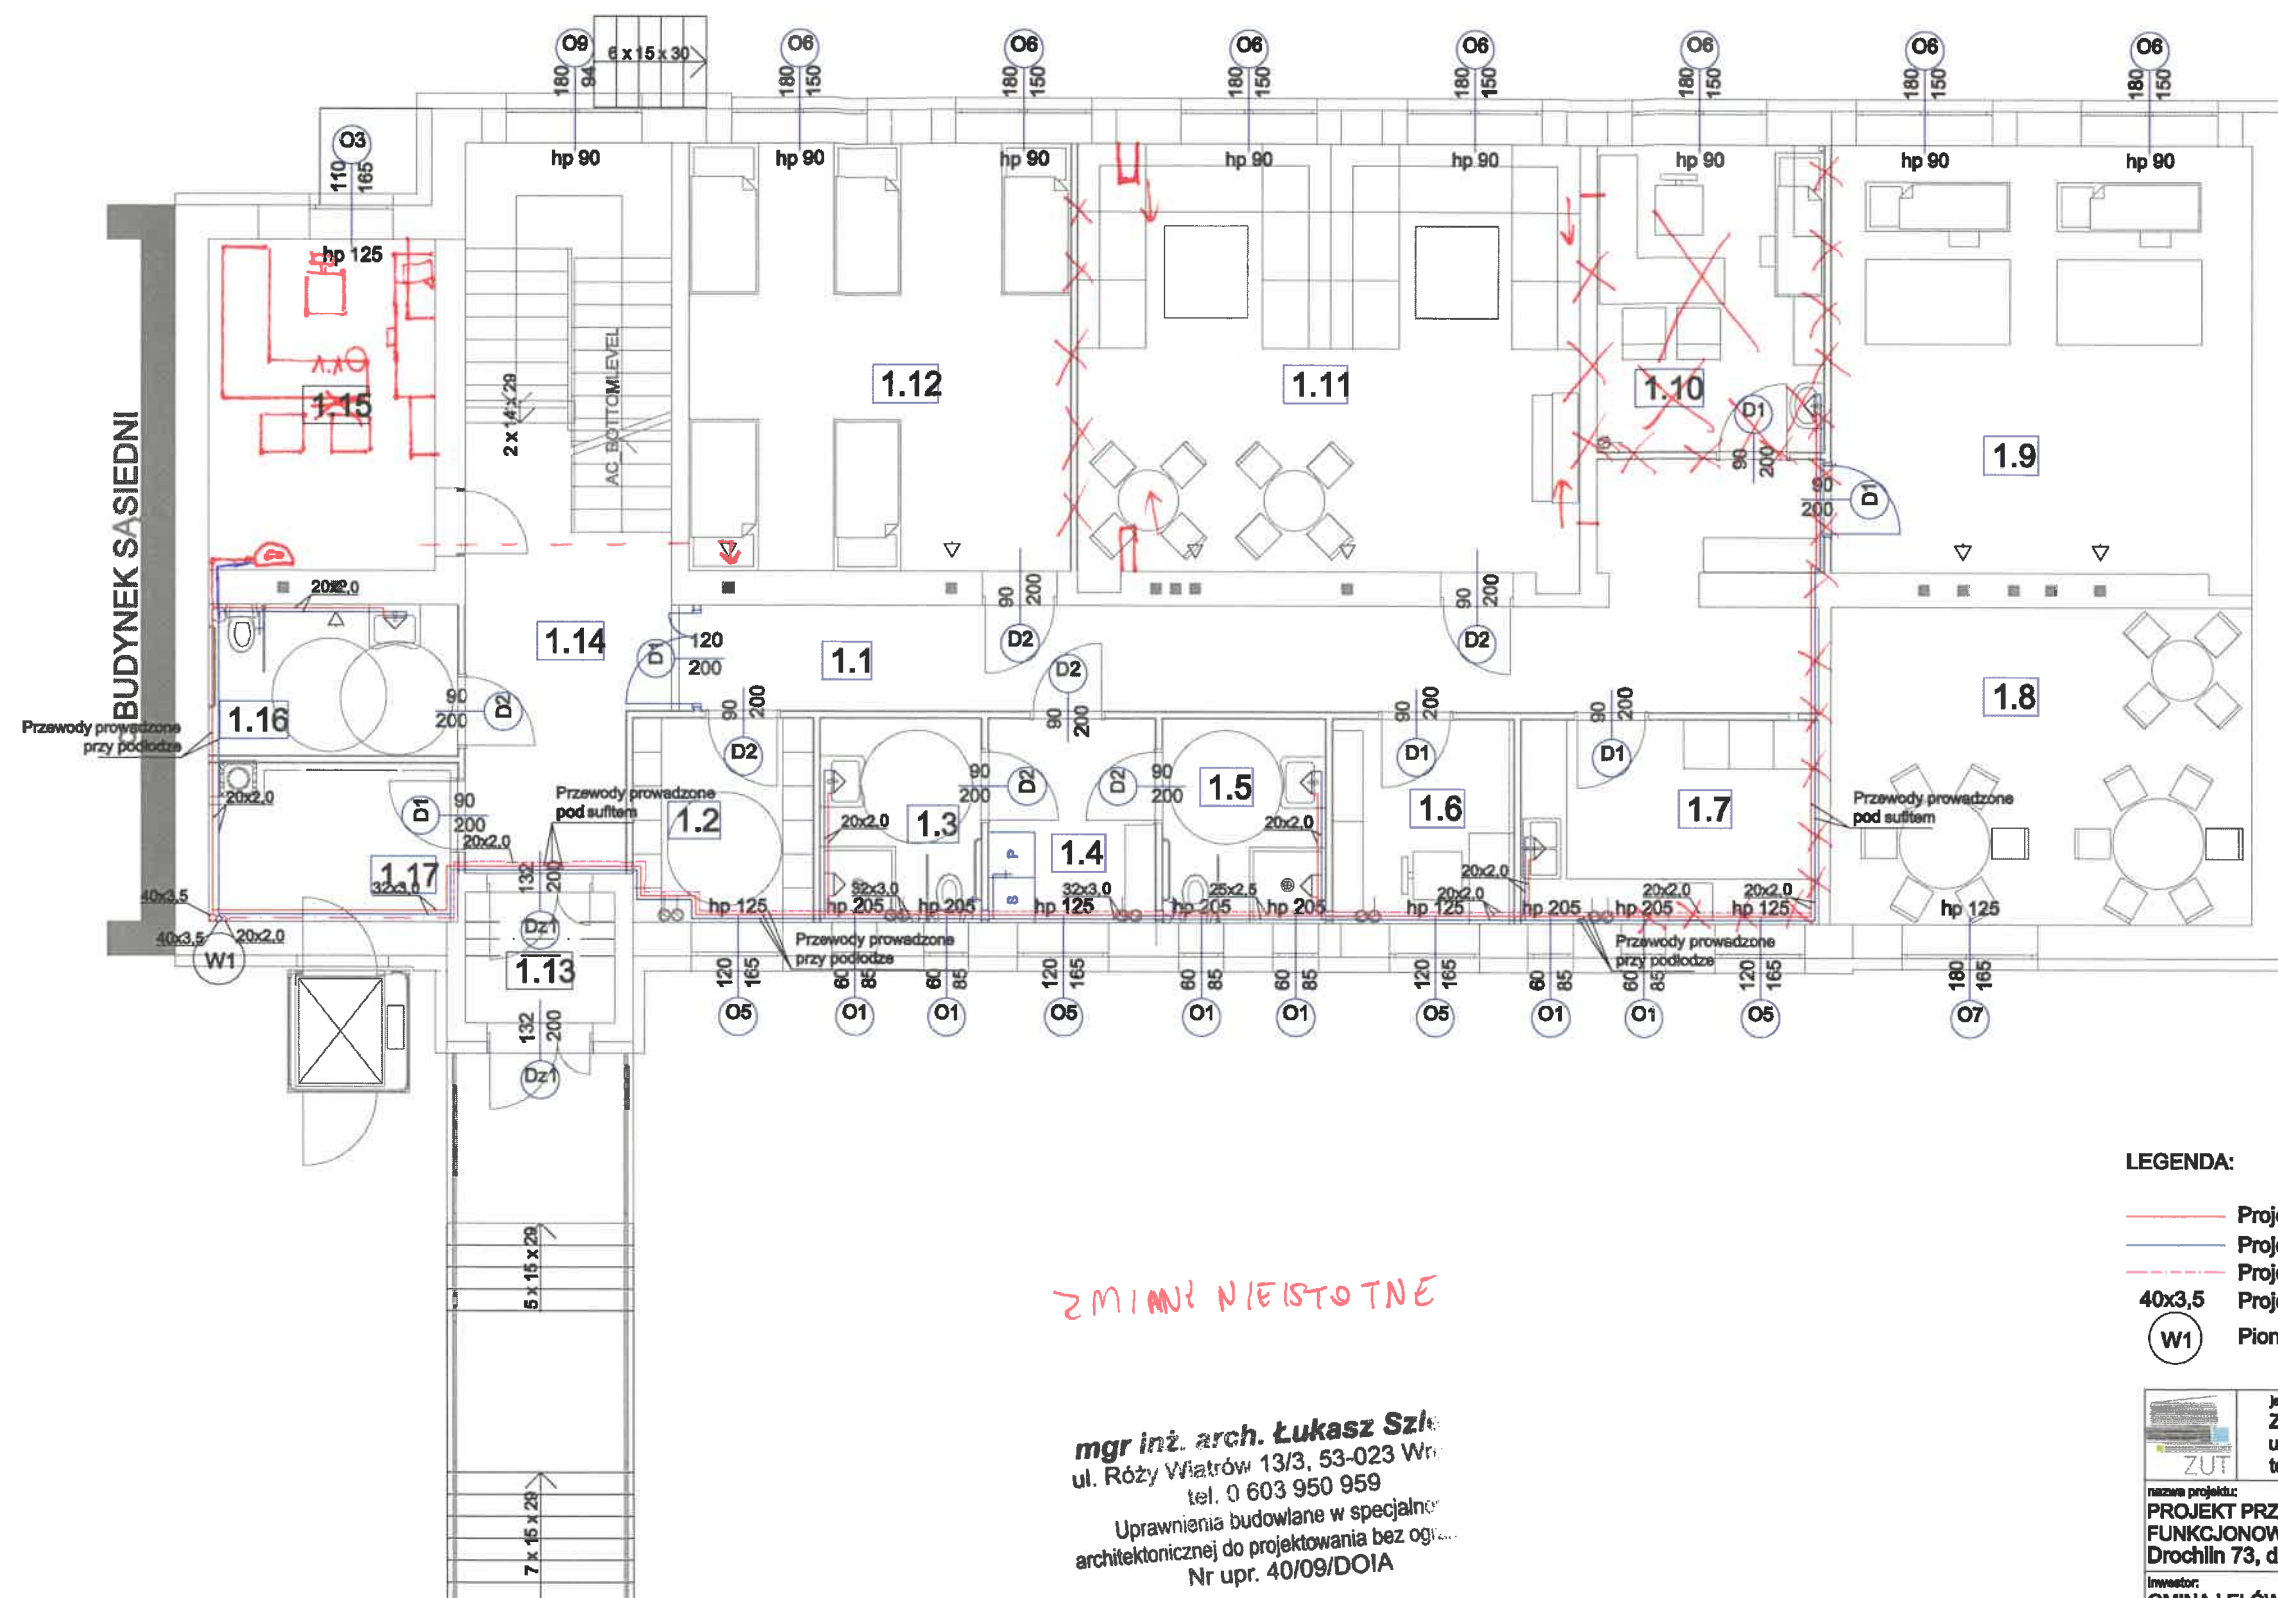

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO
mgr inż. Eugeniusz Marynowicz
Nr upr. 76/93
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag i zastrzeżeń

Uzgodniono pod względem wytycznych
higienicznych i zdrowotnych
bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

Data 4.04.17
L.p. opinii 1a/4/17


RZECZOZNAWCA ds. SANITARNOHIGIENICZNYCH
mgr inż. Halina Mesjasz
Nr upr. 49-N/93 (bez ograniczeń)
42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 92

LEGENDA:

- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- Projektowana instalacja zimnej wody użytkowej
- Projektowana instalacja cyrkulacji
- 40x3,5 Projektowana średnica przewodów
- W1 Pion instalacji wodociągowej

mgr inż. arch. Łukasz Szleper
ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 Wrocław
tel. 0 603 950 959
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Nr upr. 40/09/DOIA

<p>Jednostka projektowa: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com</p>		
<p>Nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR” Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI</p>		
<p>Inwestor: GMINA LEŁÓW ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21</p>		
<p>Projektant: mgr inż. Ewelina Chład nr upr. SLK/6257/PWBS/16 Sprawdzający: mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12</p>		
<p>Nazwa rysunku:</p>		
<p>Rzut parteru - instalacja wodociągowa</p>		<p>data: III 2017</p>
<p>nr rysunku: 2</p>		<p>skala: 1:100</p>
<p>etery:</p>		<p>etery: 22</p>

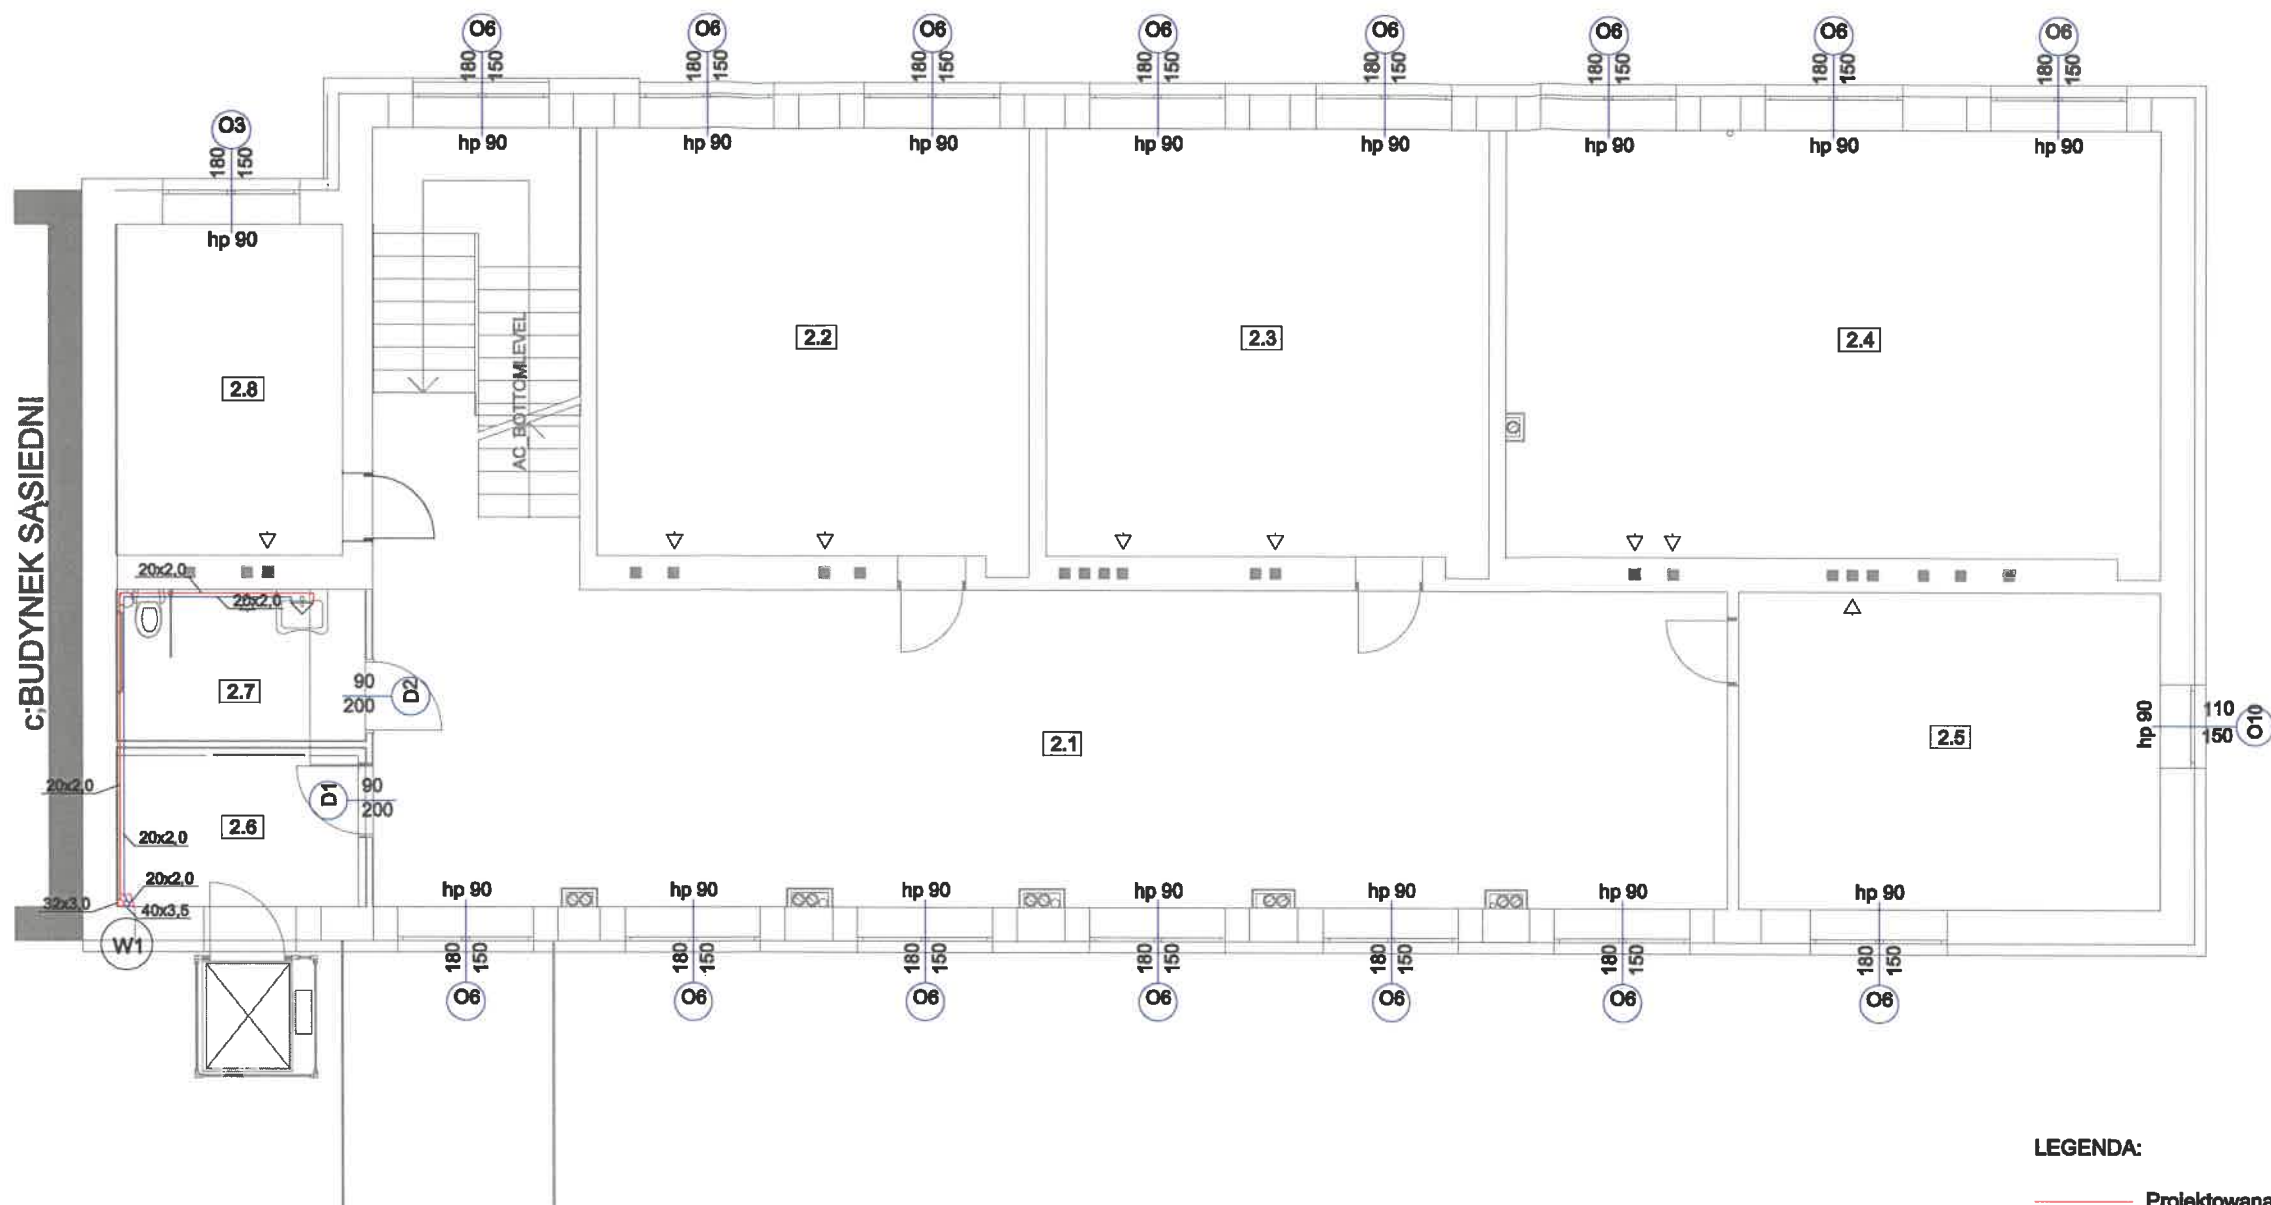

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

LEGENDA:

- Projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej
- Projektowana instalacja zimnej wody użytkowej
- Projektowana instalacja cyrkulacji
- 40x3,5 Projektowana średnica przewodów
- W1 Pion instalacji wodociągowej

Jednostka projektowa:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa
tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com


Nazwa projektu:
**PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY
FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR”
Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI**

Inwestor:
GMINA LEŁÓW
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21

Projektant:
mgr inż. Ewelina Chład nr upr. SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzający:
mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12

Nazwa rysunku:
Rzut piętra - instalacja wodociągowa

data:	III 2017	skala:	1:100
nr rysunku:	3	strona:	23

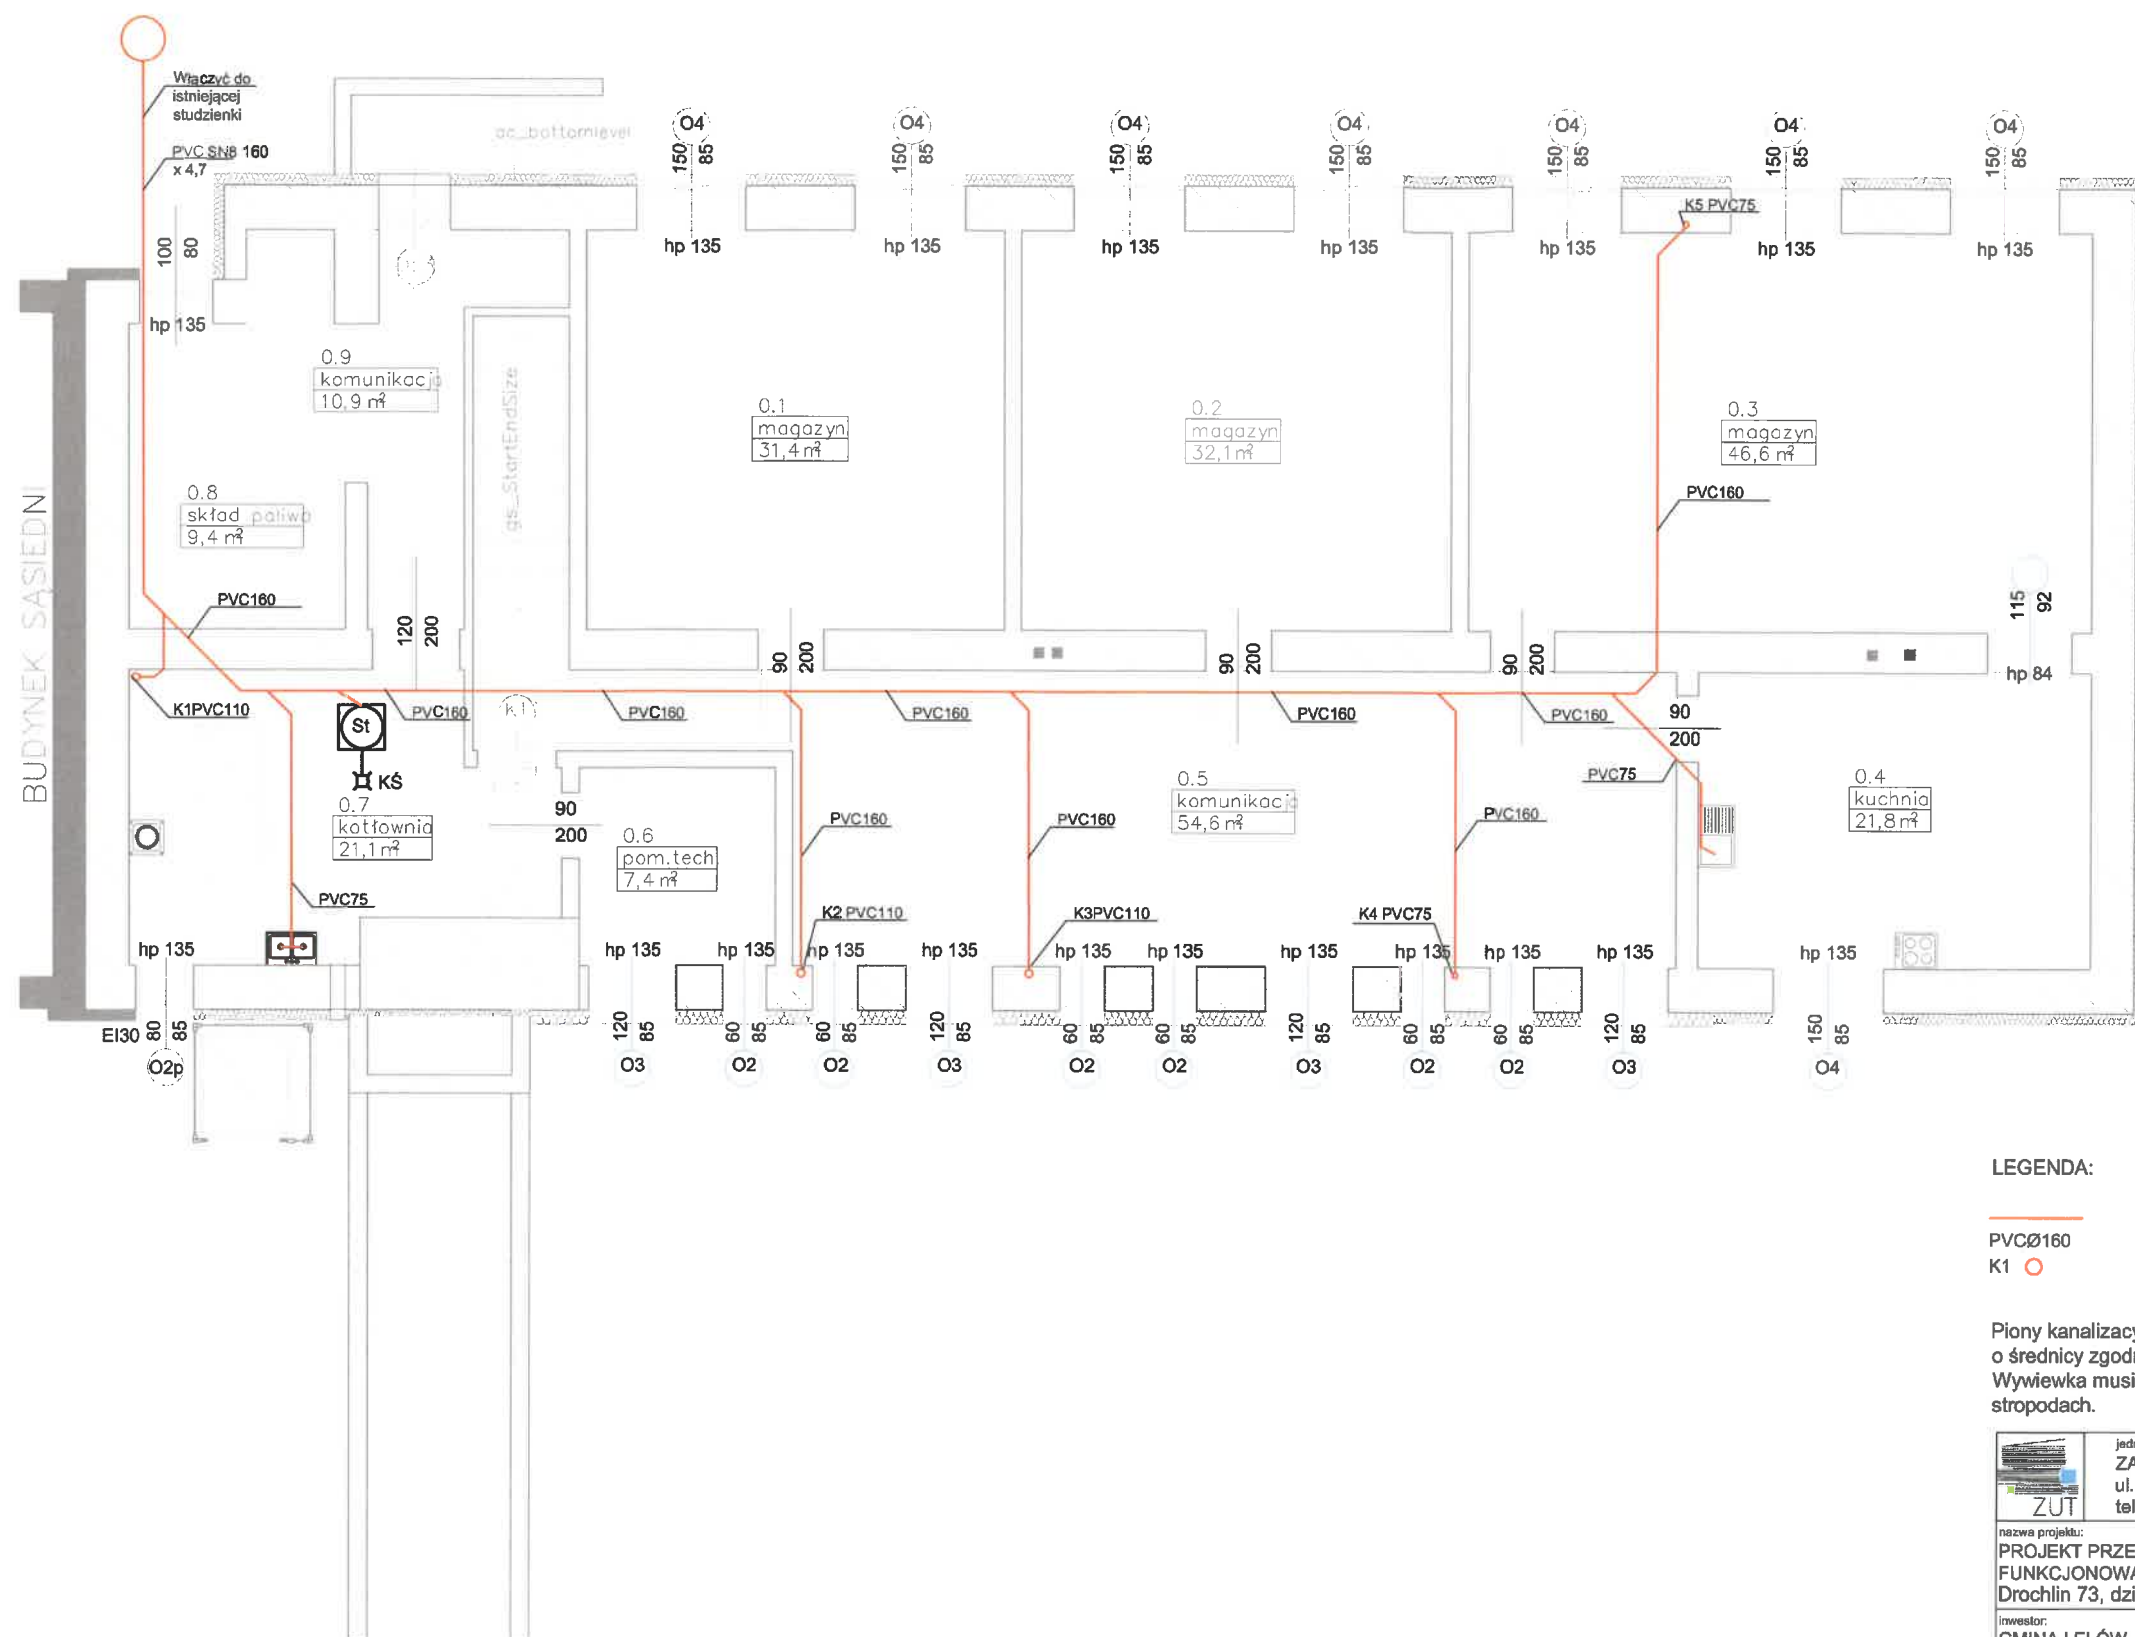


STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

LEGENDA:

- - kanalizacja sanitarna
- PVCØ160 - materiał i średnica wywiewki kanalizacji sanitarnej
- K1 ○ - pion kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami PCV o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Wywiewka musi zostać wyprowadzona min. 0,5m ponad stropodach.

	jednostka projektowa: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com
nazwa projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR” Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI	
inwestor: GINA LELÓW ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, tel. 34/ 355 01 21	
projektant: mgr inż. Ewelina Chłód nr upr. SLK/6257/PWBS/16 sprawdzający: mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12	
nazwa rysunku: Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej	
data: III 2017	skala: 1:100
nr rysunku: 4	strona: 24

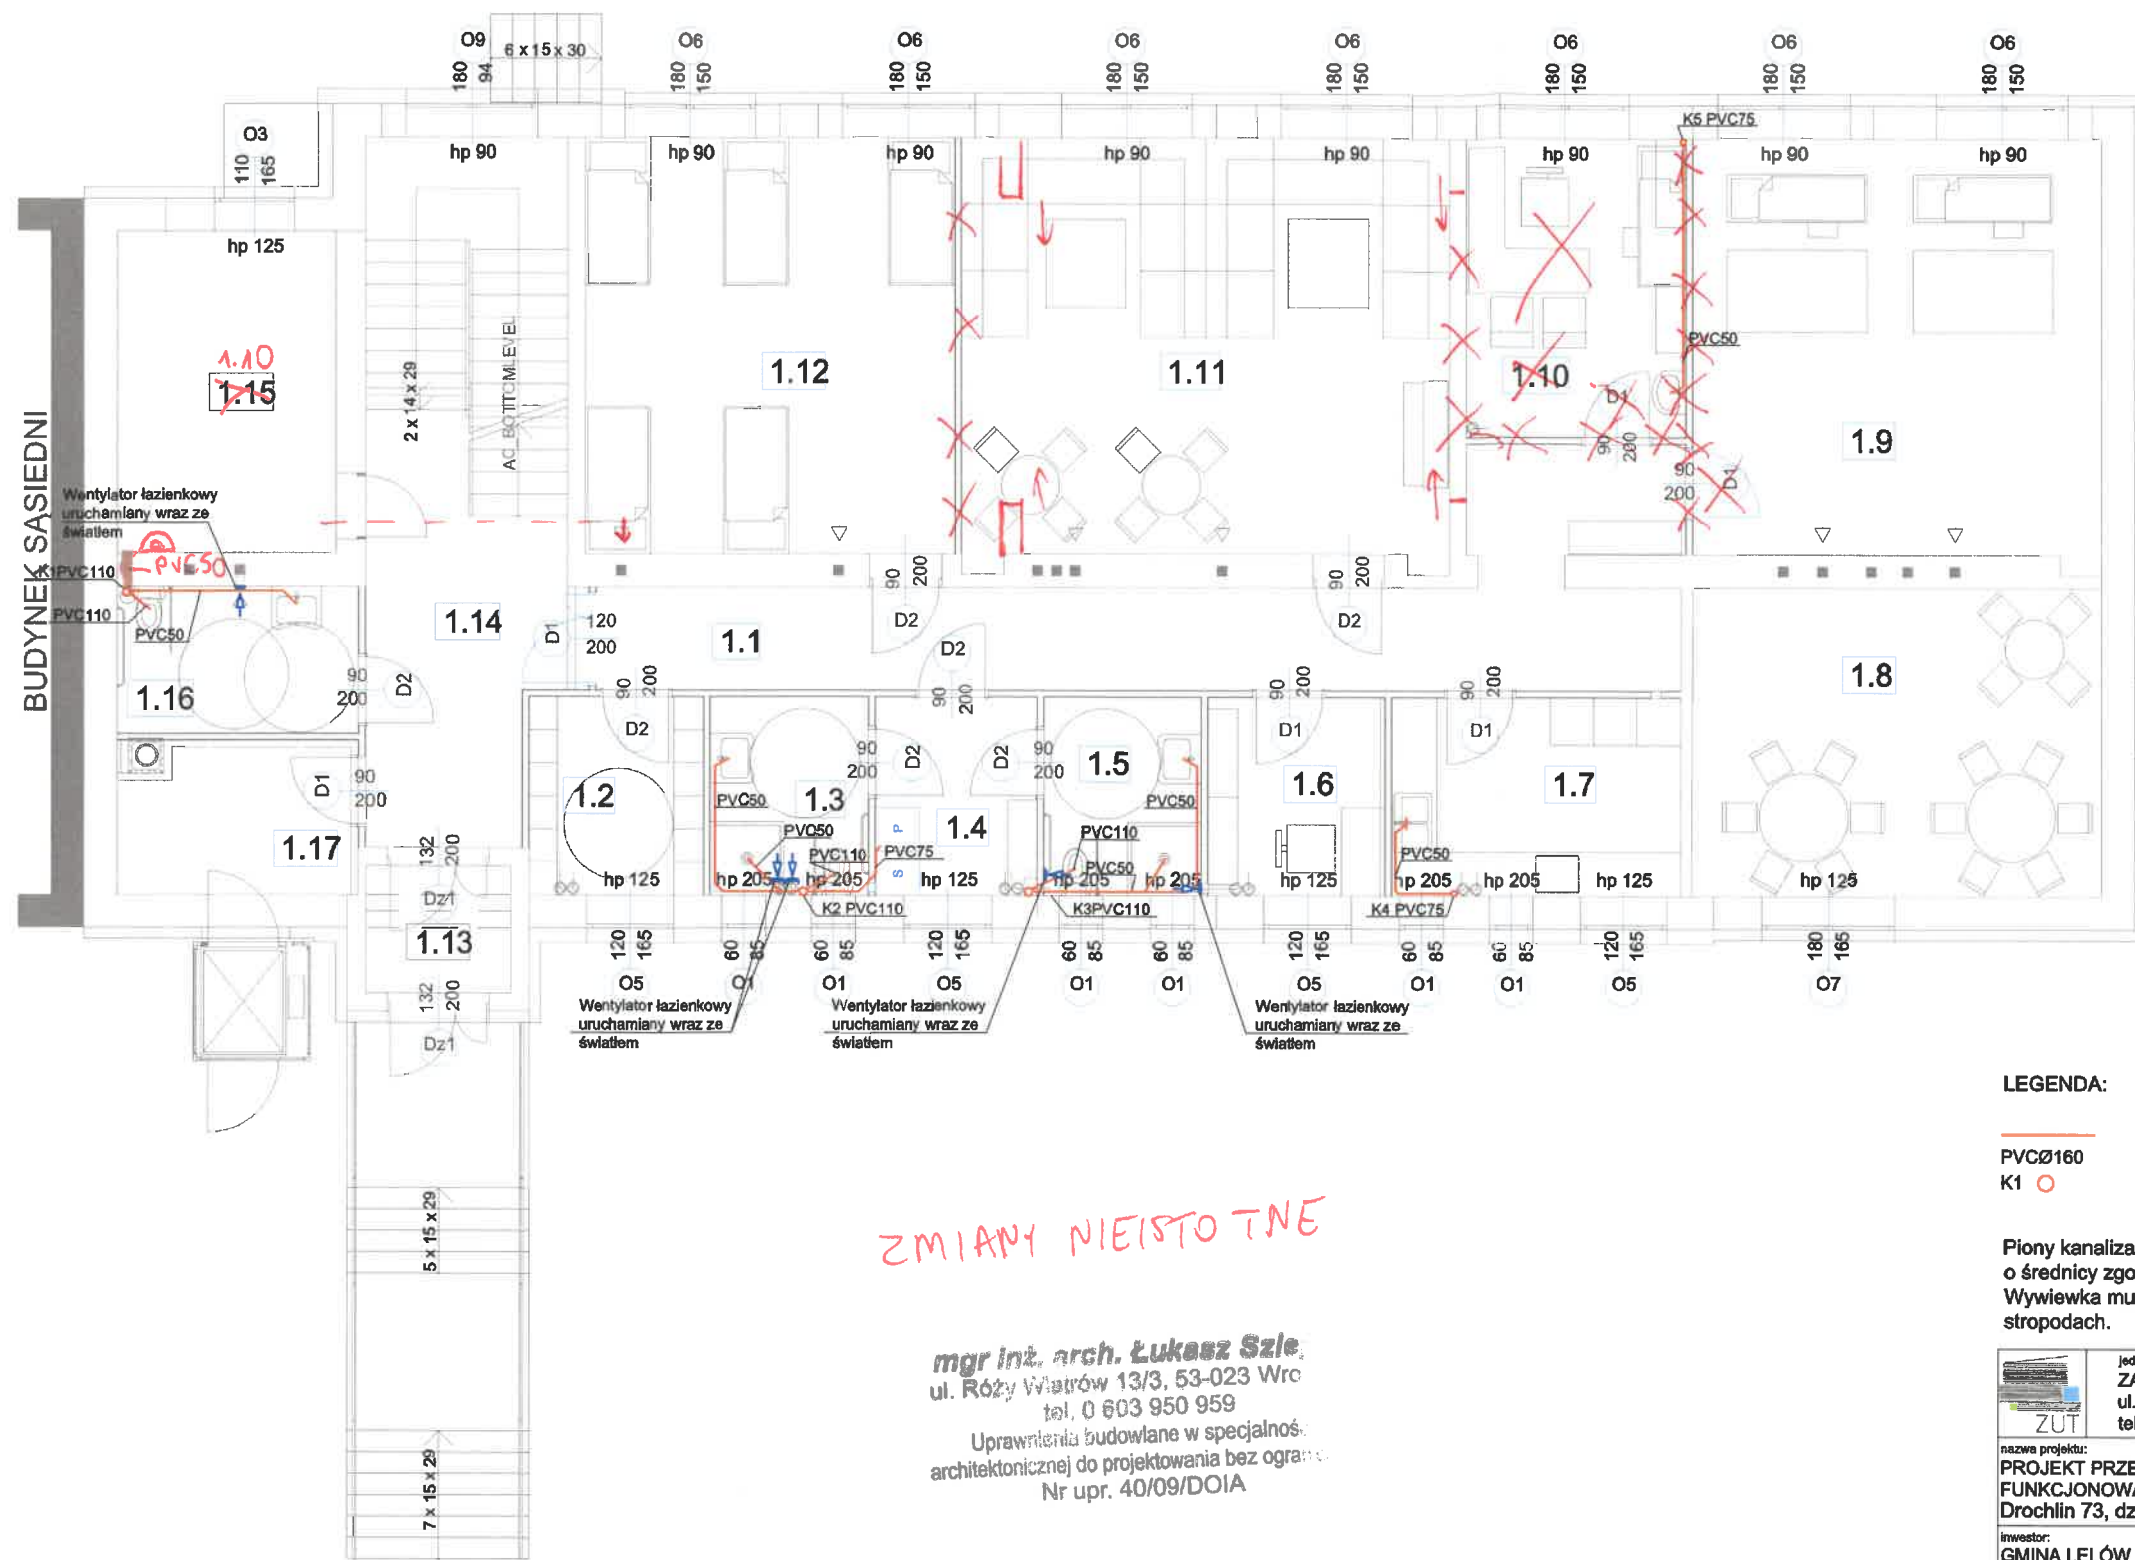

ZMIANY NIEISTOTNE

mgr inż. arch. Łukasz Szleper
ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 Wrocław
tel. 0 603 950 959
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Nr upr. 40/09/DOIA

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- PVCØ160 - materiał i średnica wywiewki kanalizacji sanitarnej
- K1 ○ - pion kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami PCV o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Wywiewka musi zostać wyprowadzona min. 0,5m ponad stropodach.


Jednostka projektowa:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa
tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com

Nazwa projektu:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR” Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI

Inwestor:
GMINA LEŁÓW
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21

Projektant:
mgr inż. Ewelina Chład nr upr. SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzający:
mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12

Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej	Data:	III 2017	Skala:	1:100
Nr rysunku:	5	Strona:	25		

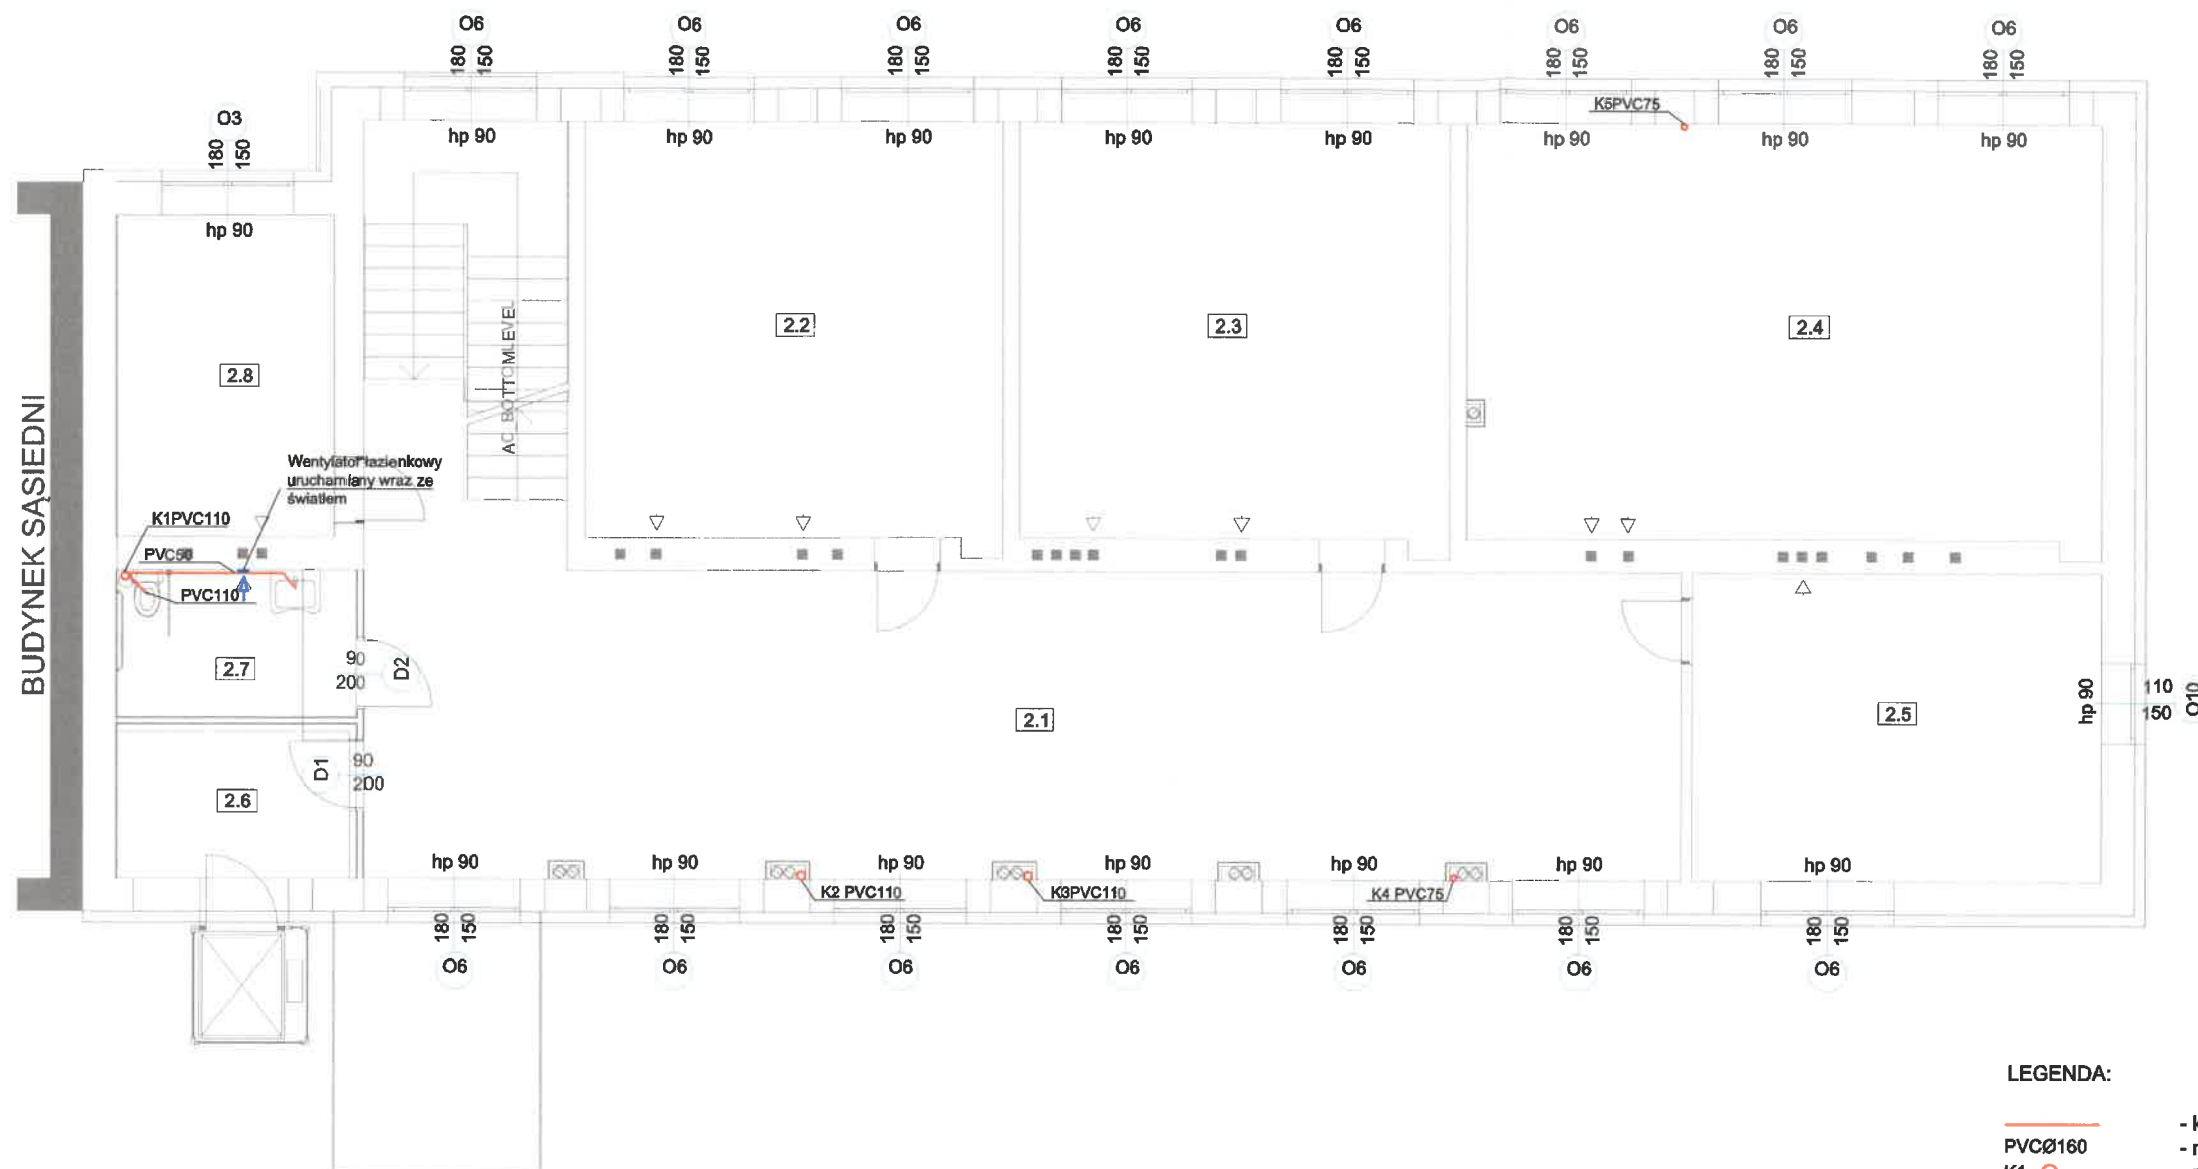

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- materiał i średnica wywiewki kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami PCV o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Wywiewka musi zostać wyprowadzona min. 0,5m ponad stropodach.

Jednostka projektowa:
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER
ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa
tel. +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com

Nazwa projektu:
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI „SENIOR-WIGOR” Drochlin 73, działka 817/1, Obręb. 003, kategoria obiektu: XI

Inwestor:
GMINA LEŁÓW
ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21

Projektant:
mgr inż. Ewelina Chłęd nr upr. SLK/6257/PWBS/16
Sprawdzający:
mgr inż. Rafał Chruściński nr upr. SLK/4583/PWOS/12

Rzut piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej	data:	III 2017	skala:	1:100
	nr rysunku:	6	strona:	26