Oferta Techniczna na potrzeby

Oceny kryterium dostępności.

Dokument składany wraz z ofertą!

W celu zbadania oferty Wykonawcy w kryterium dostępności, Wykonawca zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą opracowania zawierającego przygotowany przez Wykonawcę opis działań i rozwiązań mających na celu wdrożenie rozwiązań technicznych poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowanie to będzie zwane dalej Ofertą techniczną. Oferta techniczna sporządzona przez Wykonawcę będzie podlegała ocenie w zakresie poniższych koncepcji (programów) zapewniających podniesienie określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia standardu wykonania. Oferta techniczna Wykonawcy stanowić będzie integralną część umowy zawieranej z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Wykonawcą, wobec tego Wykonawca będzie związany proponowanymi rozwiązaniami i odpowiedzialny wobec Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca decyduje się na standardowe rozwiązanie zaproponowane w dokumentacji projektowej to nie musi składać oferty technicznej a jego oferta zostanie oceniona na zero punktów w tym kryterium.

Sposób przyznawania punktów w kryterium dostępności:

Kryterium dostępności podzielone jest na 4 Podkryteria:

Podkryterium 1. „pętla indukcyjna” – min. 0- max. 6 pkt;

Aspekty podlegające ocenie w danym Podkryterium

* ☐ System FM – 3 pkt.
* ☐ pętla indukcyjna – 6 pkt.

(UWAGA: wybór jednokrotny, punktacji nie sumuje się. W przypadku nie zaznaczenia oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt.5)

Definicje i wyjaśnienia:

System FM - wykorzystuje technologię radiową FM przesyłając droga radiową dźwięk z mikrofonu wykładowcy do odbiornika połączonego z aparatami słuchowymi.

Pętla indukcyjna jest to urządzenie współpracujące z indywidualnymi aparatami słuchowymi.

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów.

……
……

……
……

……
……..

Na potwierdzenie systemu Wykonawca dołącza odpowiednie etykiety: deklarację zgodności lub kartę produktu w celu potwierdzenia zgodności wykonania pętli indukcyjnej z normą EN 60118-4 lub polską normą PN EN 60118-4:2015 lub równoważną.

Dokumenty składane wraz z ofertą!

Podkryterium 2 „Parametry jakościowe” – min. 0- max. 8 pkt;

* ☐ wolnostojący system z pętlą indukcyjną do stosowania przy ladzie - 4 pkt.
* ☐ system z pętlą indukcyjną do małych pomieszczeń od 50m^2 do 120m^2- 8 pkt.

Definicje i wyjaśnienia:

System z pętlą indukcyjną do małych pomieszczeń od 50m^2 do 120m^2 to odpowiednie do sal konferencyjnych, poczekalni, sali telewizyjnych, urządzenie elektroniczne w którego skład wchodzi minimum: wzmacniacz, który posiada przykręcane podłączenia; obudowa metalowa do instalacji ściennej na stałe; wewnętrzne sterowniki zasilania, poziomu oraz tonu.

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów.

……
……

……
……

……
……..

Podkryterium 3 „oznakowanie pętli” – min. 0- max. 2 pkt;

oznaczenie pomieszczenia za pomocą standardowego piktogramu:

* ☐ TAK – 2 pkt.
* ☐ NIE – 0 pkt.

Definicje i wyjaśnienia:

Oznakowanie przed wejściem do pomieszczenia, wewnątrz pomieszczenia i na tablicy informacyjnej międzynarodowym symbolem Systemu Pętli Induktofonicznej – przekreślone ucho.

(Punkty przyznawana tylko i wyłącznie w przypadku wyboru podkryterium 1 i 2).

Podkryterium 4 „oznakowanie kontrastowe schodów” - min. 0- max. 14 pkt;

oznaczenie krawędzi schodów (zgodnie poniższym opisem i schematem 1) za pomocą:

* ☐ taśmy koloru żółtego – 1 pkt.
* ☐ listwy/kątowniki plastikowe koloru żółtego – 7 pkt.
* ☐ żywica kolorowa epoksydowa do kamienia z mączkami kamiennymi – 14 pkt.

Definicje i wyjaśnienia:

Schody stałe: 0,50m przed pierwszym stopniem schodów w górę (pas z kostki brukowej) oraz 0,50m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów powinno być zainstalowane oznakowanie dotykowe - pas ostrzegawczy o minimalnej szerokości 0,50m ±0,01 połączony pasem prowadzącym, krawędzie każdego pierwszego i ostatniego stopnia. każdego biegu należy oznakować pasem kontrastowym (najlepiej koloru żółtego) szerokości 0,05-0,10m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia, wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy krawędzie.

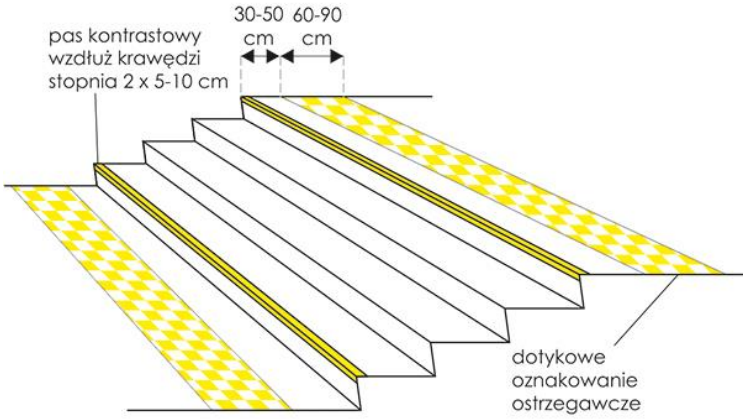

schemat nr. 1

wytyczne w normie ISO 21542:2011

Proszę zaznaczyć a poniżej opisać wybrane rozwiązanie podać nazwę, model, typ, oraz zaznaczyć na kartach instrukcjach, deklaracjach wymagane właściwości wpisać nr stron odwołujących się do parametrów, podać dokładne adresy stron (linki) do potwierdzenia wymaganych parametrów.

……
……

……
……

……
……..

Wykonawca składa ofertę techniczną

Każde z powyższych Podkryterium oceniane jest pod względem danych Aspektów opisanych, przedstawionych przez Wykonawcę odpowiednio dla każdego Podkryterium.